


Störungsfreier Betrieb der Induktionsanlagen auf den Galerien von Großem und Kleinem Sitzungssaal

Einfache Schleife wie im Gr. Sitzungssaal führt zu gegenseitigen Störungen.
Auch Kompensationstechniken führen gemäß erster Berechnungen nicht zum Ziel

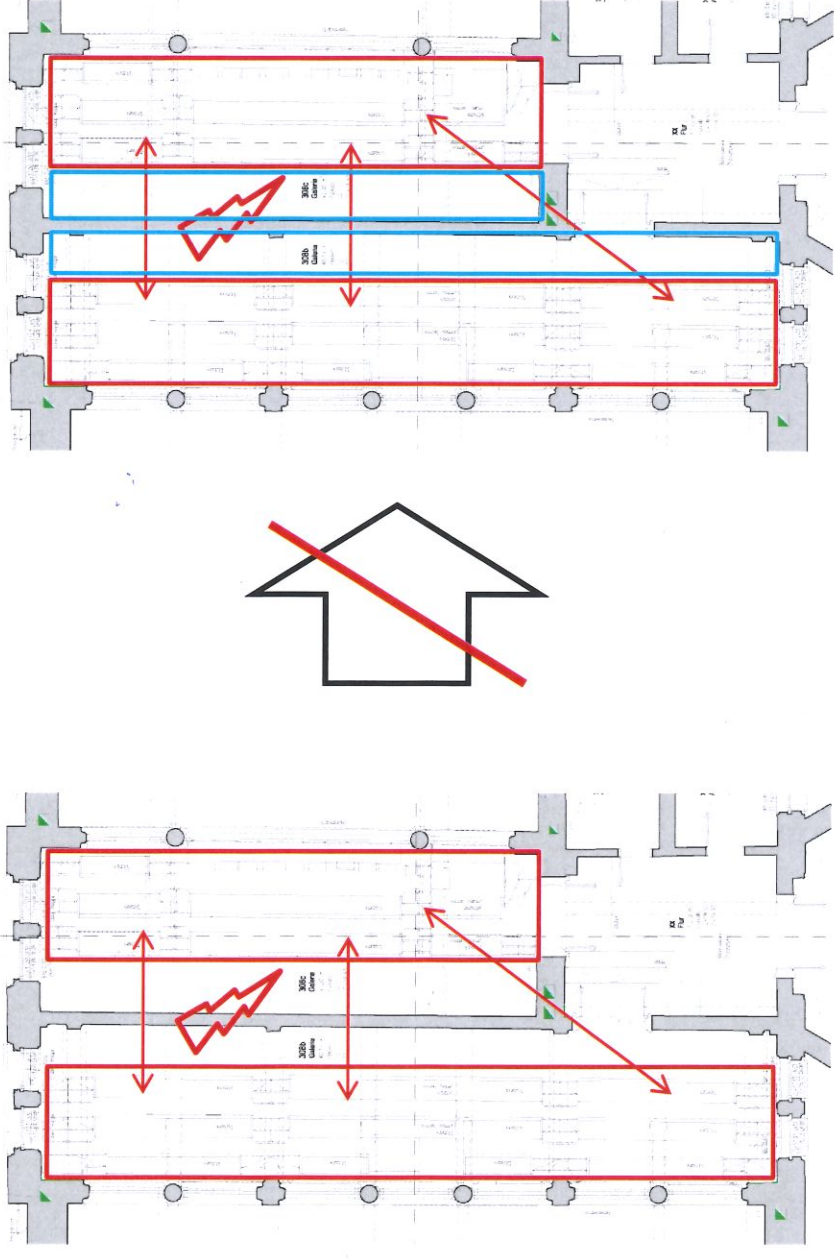

Störungsfreier Betrieb der Induktionsanlagen auf den Galerien von Großem und Kleinem Sitzungssaal

Einschränkung der Versorgungsbereiche:
Gr. Sitzungssaal, Kl. Sitzungssaal

