



ERWEITERUNG EBENERDIGER FREIFLÄCHEN

Schrägaufzüge  
in Überprüfung

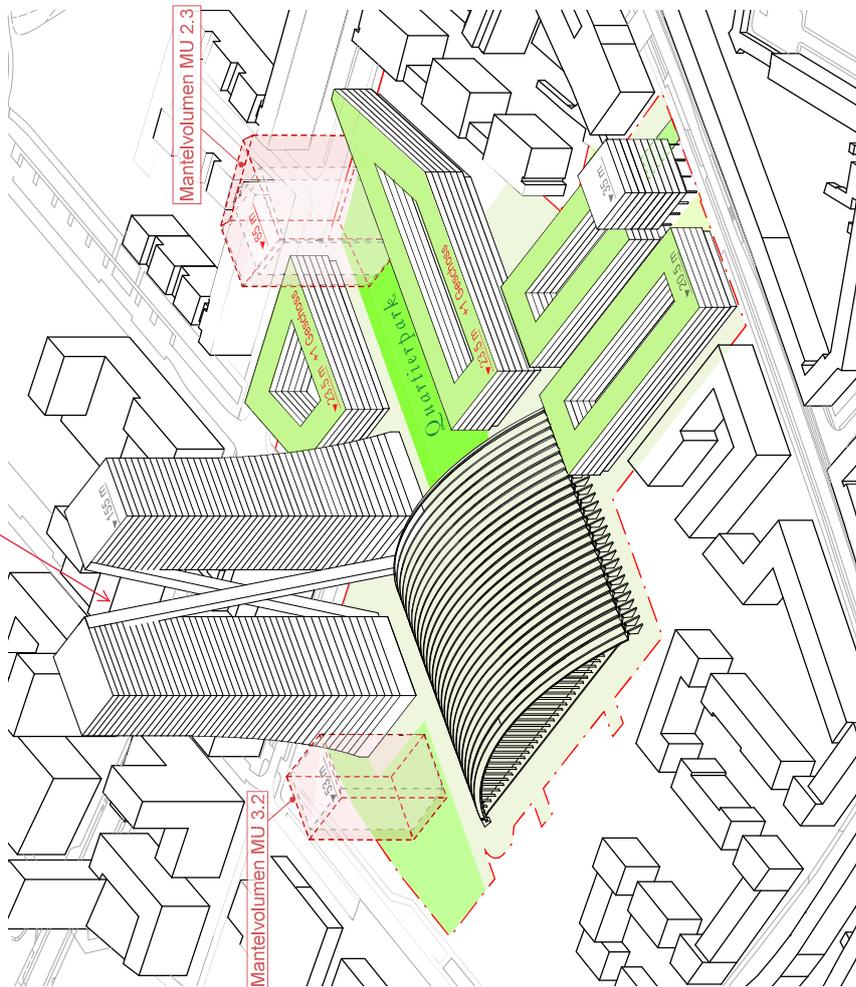

Mantelvolumina für Baubereiche MU 2.3 / MU 3.2 als städtebauliche Vorgaben, worin die architektonischen Projekte zu entwickeln sind

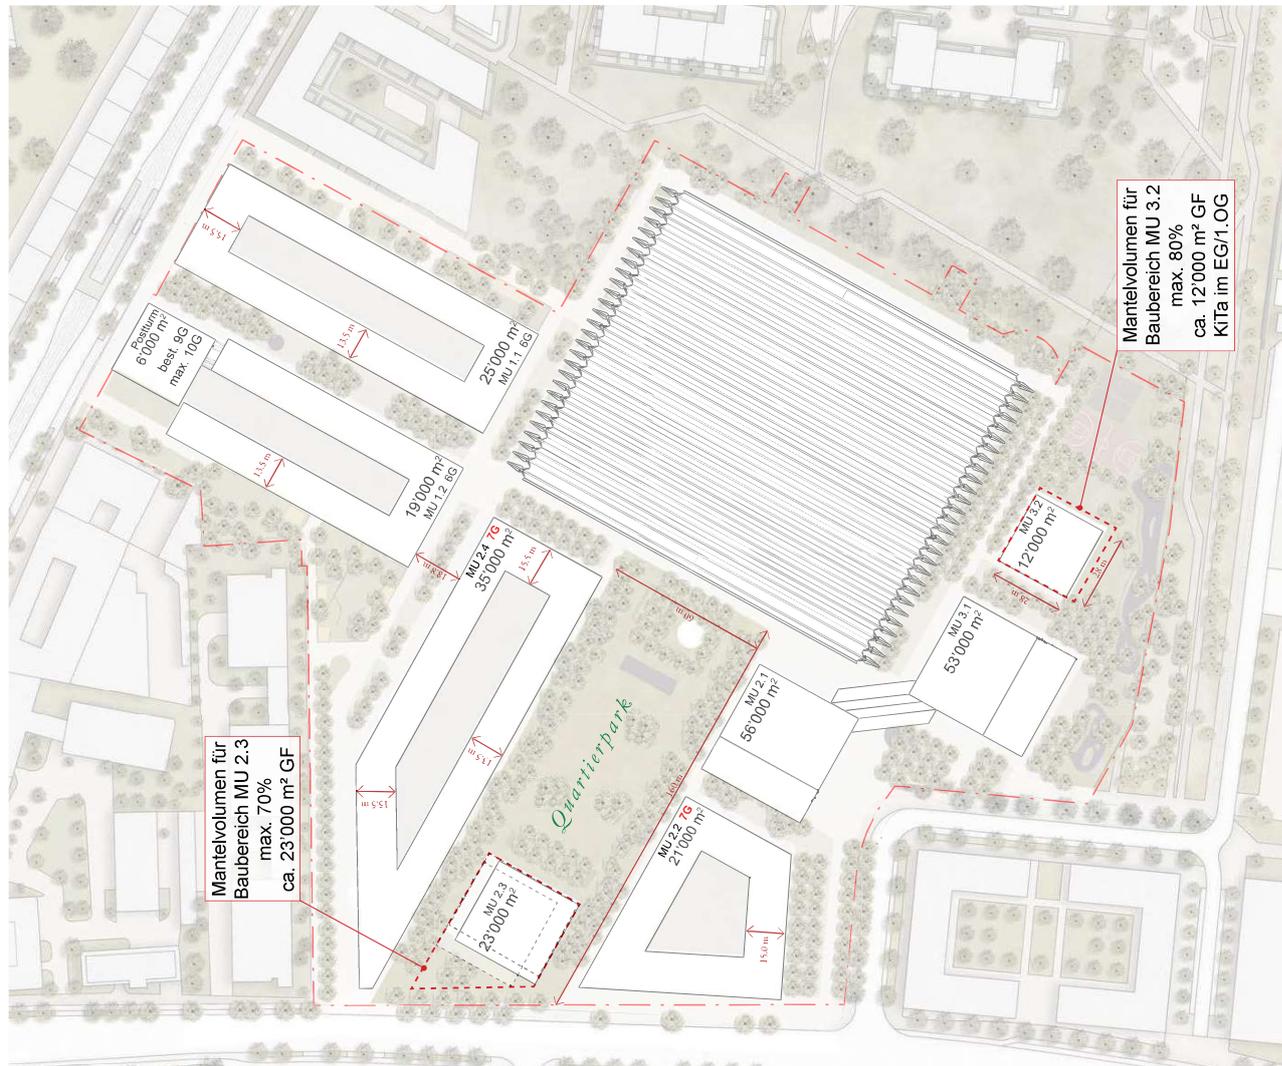

Mantelvolumen für Baubereich MU 3.2  
max. 80%  
ca. 12'000 m² GF  
KiTa im EG/1.OG

Mantelvolumen für Baubereich MU 2.3  
max. 70%  
ca. 23'000 m² GF